



URBANE

URBANISME . ARCHITECTURE . PAYSAGE

COMMUNE DE CORDES-TOLOSANNES TARN ET GARONNE (82)

EAU POTABLE / SECURITE INCENDIE NOTICE TECHNIQUE PLAN DU RESEAU



P.L.U.

Plan local d'urbanisme

4-1-2

- ÉLABORATION

> Arrêté le :

> Approuvé le :

- MODIFICATIONS

- VISA

> Date

> Signature de M. le Maire

NOTICE TECHNIQUE EAU POTABLE


La commune de CORDES-TOLOSANNES est desservie par le Syndicat d'Adduction d'Eau Potable de la Région de MAS-GRENIER. Le service est exploité en affermage VEOLIA EAU en vertu d'un contrat de 12 ans qui a pris effet le 1/1/2003. La station de pompage dans la Garonne avec traitement des eaux se situe à Mas-Grenier au lieu dit « Au Bac ». En 2010 il a été produit 354 097 m³. Ce syndicat dessert 8 communes : Belbèze, Bourret, Comberouger, Cordes-Tolosannes, Mas-Grenier, Montañ, Saint-Sardos et Vigueron.

La commune de Cordes-Tolosannes est alimentée par deux réservoirs: celui des Capitaines de 75 m³ et celui des Marres de 25 m³.

Un surpresseur est installé au pied du village pour augmenter la pression.

En 2010 le nombre d'abonnés était de 441 et le volume d'eau vendu était de 47 676 m³.

Des travaux de renouvellement des branchements plomb et des compteurs sont en cours dans la commune.

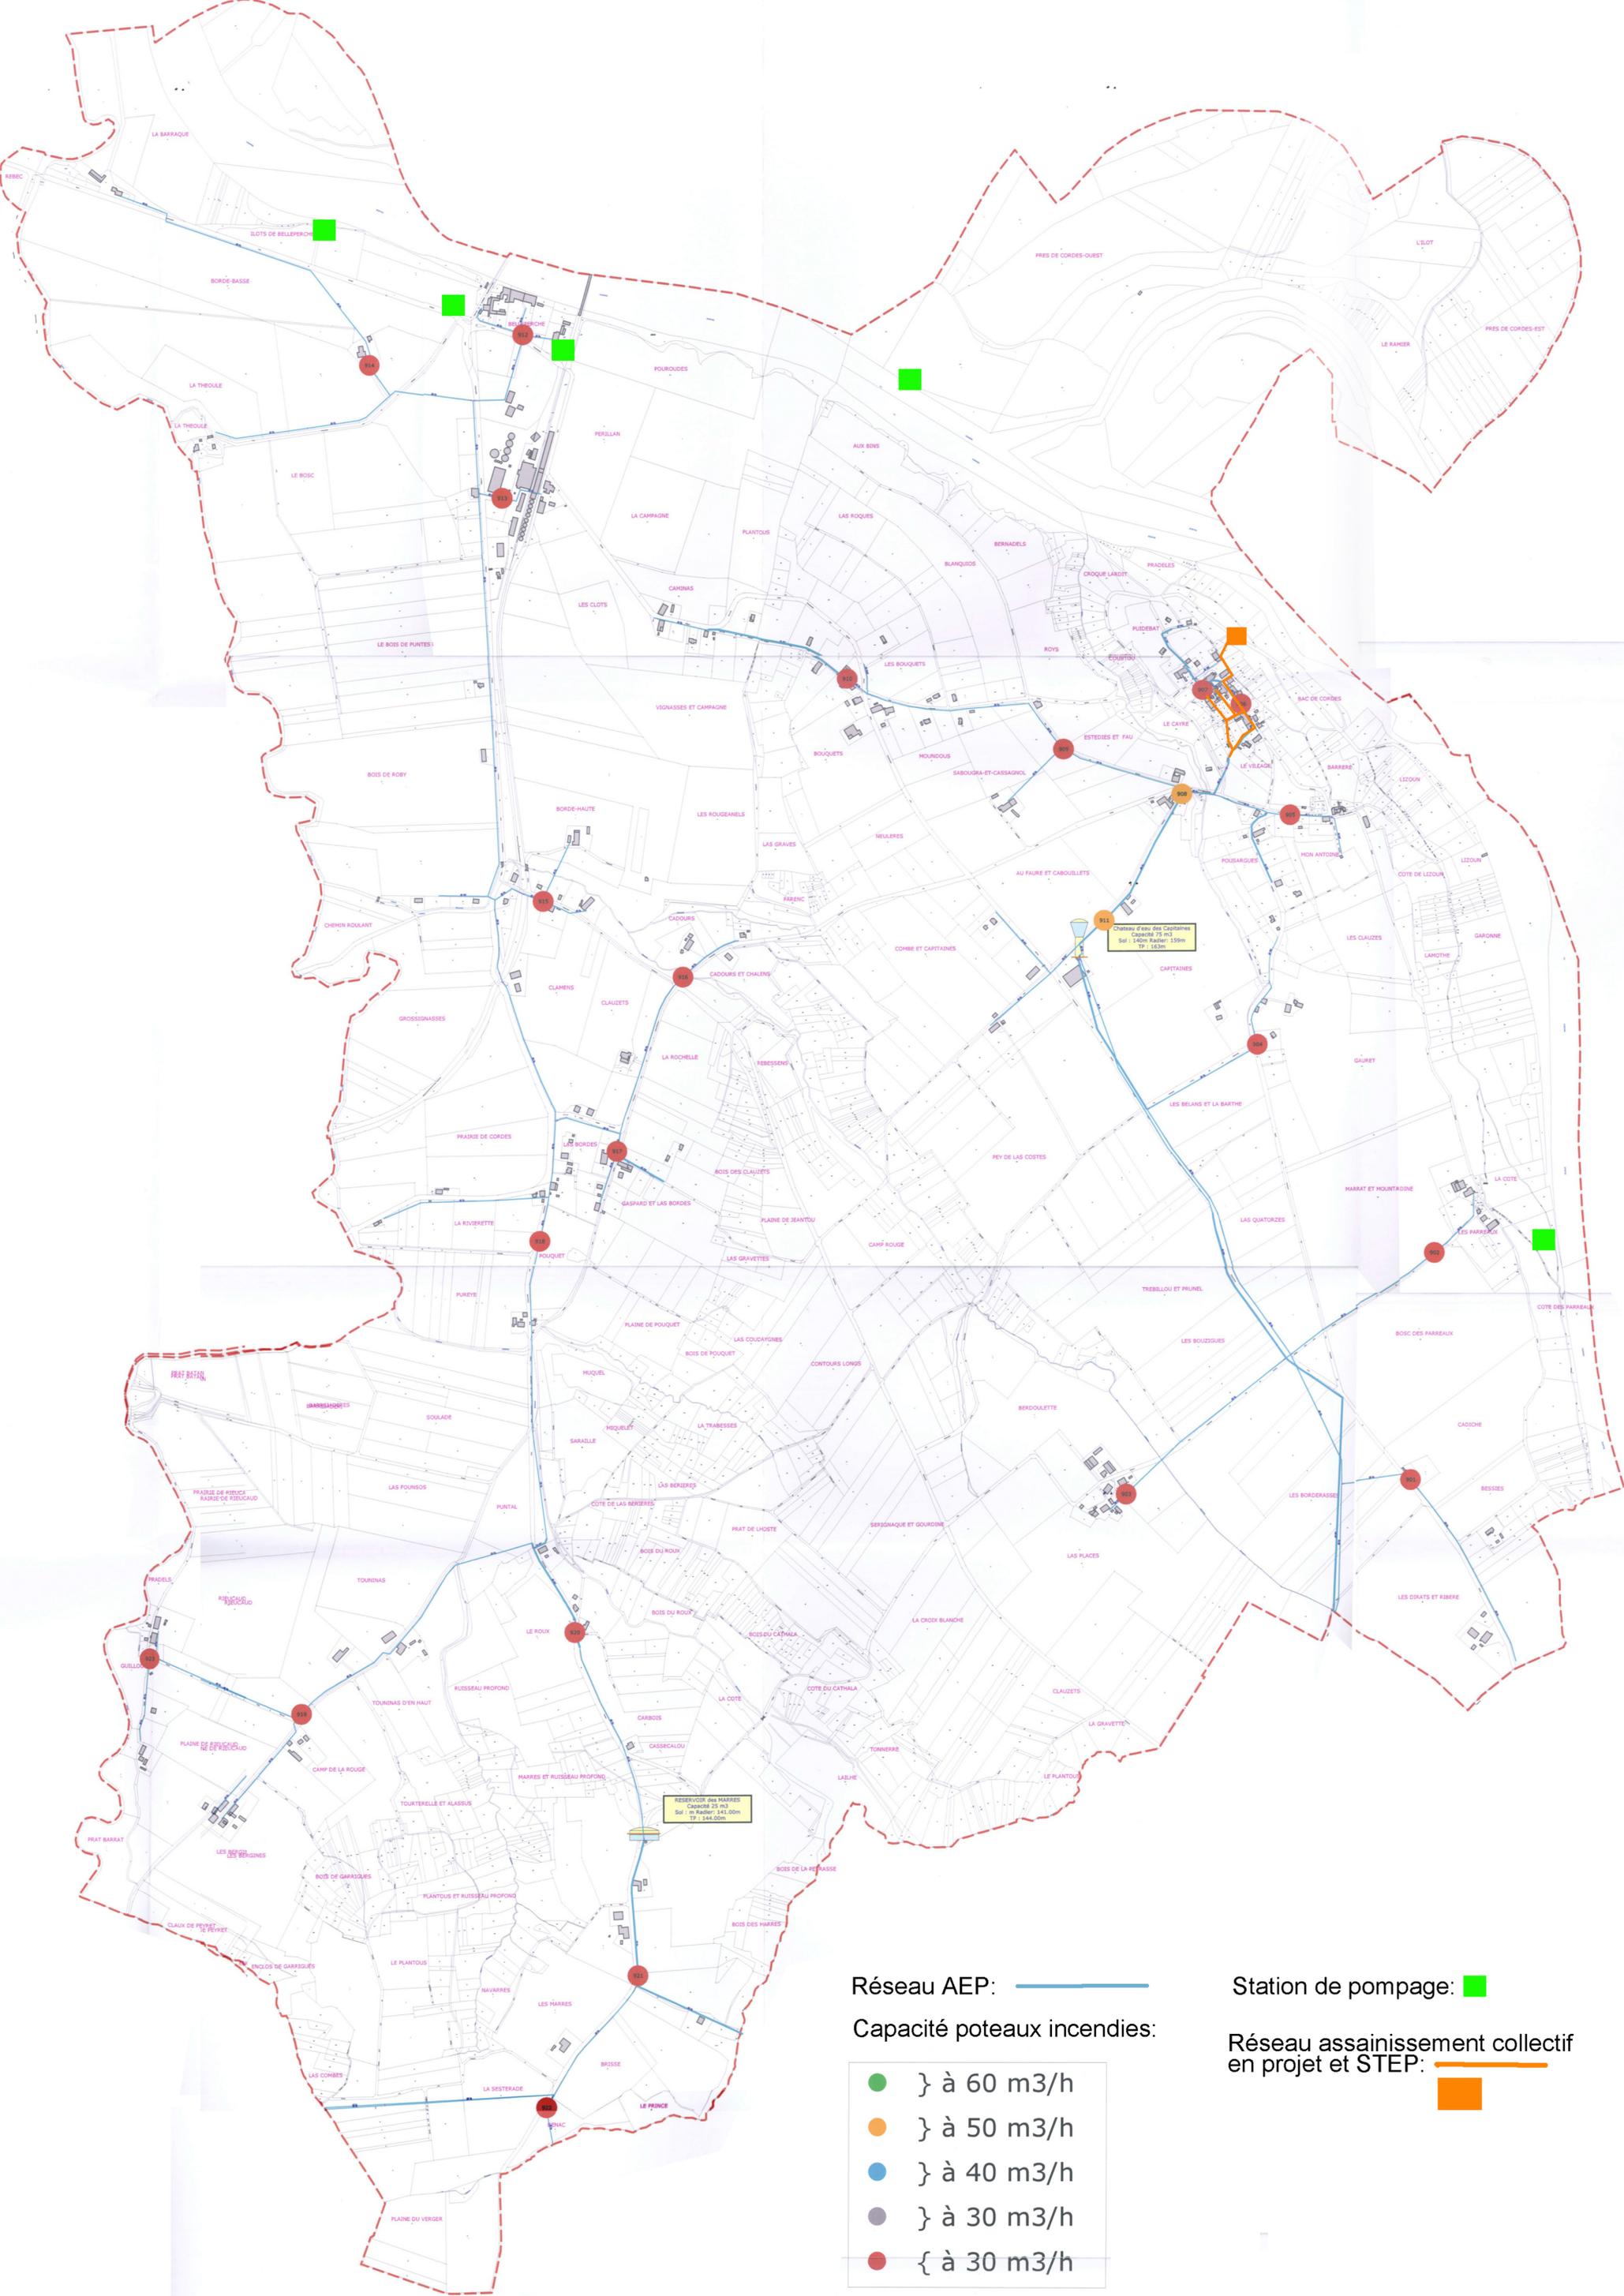

Réseau AEP: —————

Station de pompage: ■

Capacité poteaux incendies:

Réseau assainissement collectif en projet et STEP: ———— ■

- } à 60 m³/h
- } à 50 m³/h
- } à 40 m³/h
- } à 30 m³/h
- } à 30 m³/h

RESERVOIR des HARRÉS
Capacité 25 m³
Sol : m. Niveau: 141,00m
TP : 144,00m

Château d'eau des Capitaines
Capacité 75 m³
Sol : 140m Niveau: 159m
TP : 163m